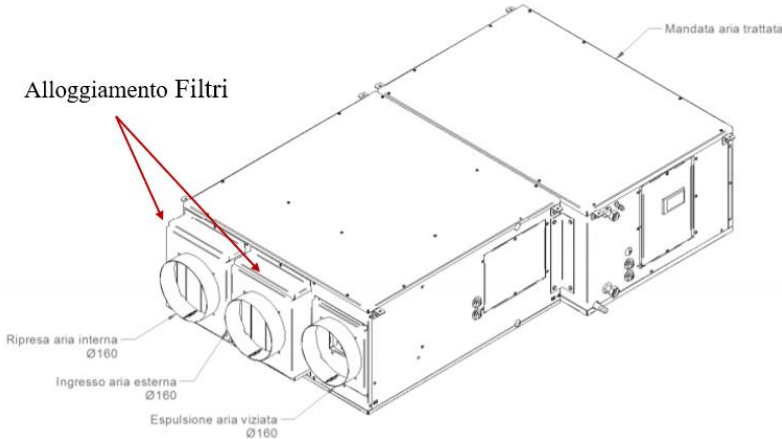



## Set filtri DEU-REC- 450S

09.01.2020 - rev. n°0

Prodotto	Set filtri DEU-REC 450S
Articolo	Cod. 7910080933
Voce di capitolato	<p>n°2 filtri coarse 60% (ISO 16890; ex G4 - EN 779)                      Ogni filtro è composto da un telaio esterno in acciaio zincato dove ha sede il setto filtrante costituito da un materassino ondulato sintetico con capacità filtrante ISO coarse 60% garantendo il filtraggio di particolato con dimensioni maggiori a 10 µm.                      n° 2 filtri dimensioni 200 x 245 x 48 mm</p>
Compatibilità	Eurotherm DEU-REC 450S (Art. 7410010201)
Istruzioni per manutenzione e controlli periodici	<p>La manutenzione ordinaria della macchina prevede la sostituzione periodica dei filtri per l'aria attraverso gli sportellini dedicati. La frequenza di sostituzione dei filtri dipende dal grado d'inquinamento e comunque consigliabile sostituirli almeno ogni 6 mesi. Si raccomanda di non rimuovere i filtri per l'aria presenti durante il funzionamento della macchina stessa. È altresì importante evitare il funzionamento della macchina senza la presenza dei filtri.</p> <p>I filtri sono posizionati in appositi alloggiamenti posti in aspirazione e ripresa come mostrato nella figura qui in basso.</p>  <p>Gli alloggiamenti sono stati progettati in modo da facilitare la manutenzione periodica dei filtri. Una vite ad apertura manuale permette l'apertura della struttura per l'estrazione e la sostituzione del filtro.</p> <p>Facendo riferimento alla figura sotto stante, la sequenza operativa è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la macchina;</li> <li>2. Svitare e rimuovere la vite di chiusura;</li> <li>3. Sganciare il Pannello rimuovibile dalla cornice di raccordo delle canalizzazioni;</li> <li>4. Sfilare il filtro eventualmente aiutandosi con un cacciavite</li> <li>5. Smaltire il filtro esausto. Per lo smaltimento deve essere consultato il regolamento comunale o il rispettivo gestore della raccolta dei rifiuti urbani.</li> <li>6. Se presenti polvere e residui, eliminarli dall'alloggiamento, previo uso di mascherina o DPI preposto;</li> <li>7. Inserire il nuovo filtro, riposizionare il coperchio facendo attenzione ad agganciare il bordo ripiegato.</li> </ol> <p>Nota: Colori diversi del tessuto filtrante non influiscono sulle prestazioni di barriera meccanica al passaggio di particelle indesiderate.</p>

**Set filtri 2+1 DEUCLIMA VMC 500V**

09.01.2020 - rev. n°0

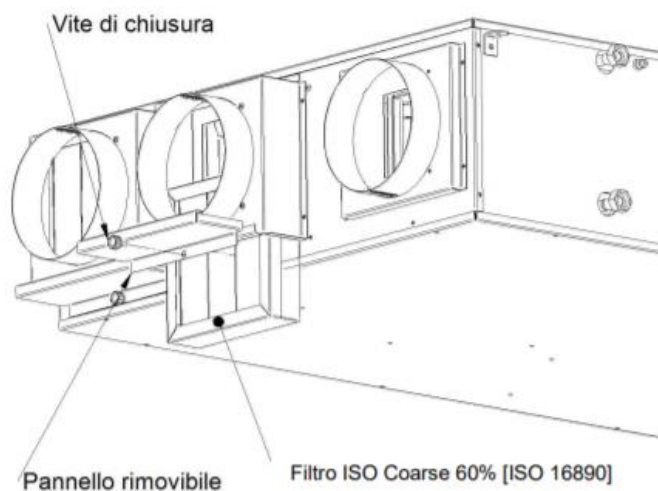

La ditta Eurotherm Spa si riserva di cambiare i prodotti e i dati senza preavviso. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito