

SCHEDA TECNICA – rev. 00 del 30.09.2025

Set filtri ECO ePM10 50% per DEUCLIMA-VMC 500 V

Art. 7910081969

- Filtri ecologici in carta pieghettata
- Alta superficie di filtraggio

Descrizione

Il set contiene N°3 filtri ePM10 50% (2x 250x170x48 mm ed 1x 500x190x48 mm). Ogni filtro è composto da un telaio esterno in cartoncino dove ha sede il setto filtrante costituito carta pieghettata con capacità filtrante ePM10 50% (ex M5 - EN 779).

Il prodotto è compatibile con:

- Eurotherm - DEUCLIMA VMC 500 V (Art. 7510010102)



NOTA:

Il set filtri ePM10 50% sostituisce il precedente set con telaio zincato, offrendo migliori prestazioni ambientali e garantendo al contempo la piena compatibilità dimensionale con la macchina.

Manutenzione


La sostituzione dei filtri deve essere eseguita ad intervalli regolari con una frequenza che dipende dal grado d'inquinamento degli ambienti con cui è collegata la macchina. È comunque consigliabile sostituirli massimo ogni 6 mesi con ispezioni più frequenti.

Si raccomanda di non rimuovere i filtri per l'aria presenti durante il funzionamento della macchina stessa. È altresì importante evitare il funzionamento della macchina senza la presenza dei filtri.

Nella struttura della macchina sono presenti tre filtri che necessitano di essere periodicamente sostituiti. L'accesso a tali filtri è possibile rimuovendo i pannelli frontali dell'unità.

La sequenza operativa per la sostituzione dei filtri è la seguente:

- Spegner la macchina – disalimentare l'unità
- Svitare le quattro manopole (1) di fissaggio dei due pannelli verticali o orizzontali (2 e 3) e rimuoverli per accedere ai filtri posti sulle tre vie di aspirazioni dell'aria
- Estrarre i primi due filtri esausti (4 e 7) semplicemente estraendoli dal loro alloggiamento, senza la necessità di attrezzi particolari
- Rimuovere il pannellino interno (6) sempre bloccato da due manopole (1)
- Sfilare il terzo filtro esausto (7) posto sulla ripresa dell'aria viziata
- Se presenti polvere e residui, eliminarli dall'alloggiamento, previo uso di mascherina o DPI preposto
- Inserire i filtri puliti e riposizionare i pannelli di chiusura andando poi ad avvitare le quattro manopole iniziali
- Smaltire i filtri esausti seguendo le prescrizioni del regolamento comunale e del gestore della raccolta dei rifiuti

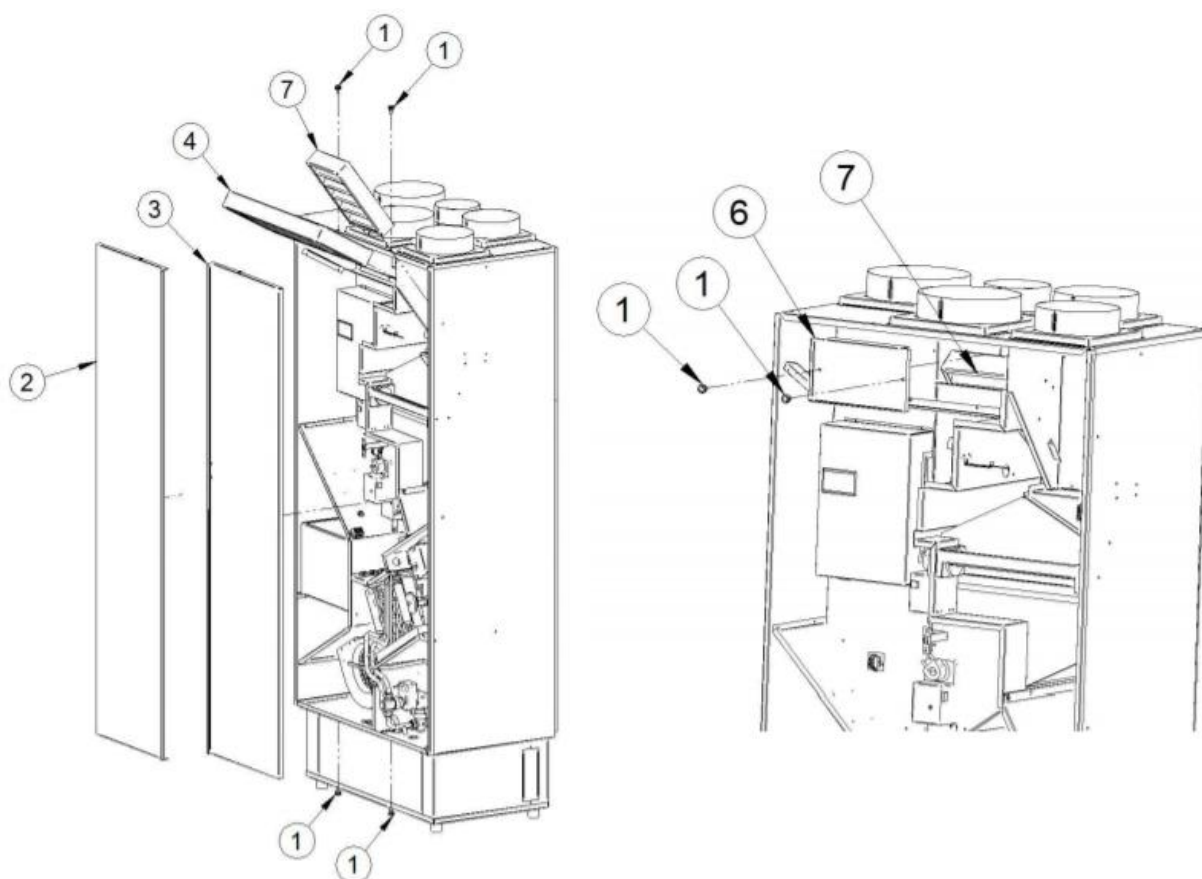

Eurotherm ha il diritto di aggiornare la produzione e i manuali, senza l'obbligo di aggiornare versioni precedenti se non in casi eccezionali. Sebbene gli autori abbiano messo la massima cura nella redazione del volume sono possibili errori ed omissioni e si invitano i professionisti a far riferimento ai testi di legge in vigore completi e aggiornati e alle norme tecniche di riferimento. Per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica, inoltrare la richiesta ai recapiti riportati in questa scheda